



中部電力パワーグリッド



# 基幹系統への再給電方式（一定の順序）の導入について

2022年7月29日

中部電力パワーグリッド株式会社

## 概要

- 2022年12月下旬より基幹系統の平常時の混雑※<sup>1</sup>を解消するため、一般送配電事業者が調整力契約をしている調整電源を活用した再給電方式を導入します（2022年1月25日お知らせ済）。
- 加えて、2023年12月末までに、基幹系統のさらなる混雑回避を目的に調整電源以外の電源も抑制対象とする再給電方式（一定の順序）を導入することとします。
- 具体的には、従来ご案内してきた先着優先の考え方による後着者（ノンファーム型接続適用電源）の出力制御に替えて、一般送配電事業者が混雑系統内の調整電源をメリットオーダー※<sup>2</sup>に従い出力制御するのに加え、調整電源以外の電源も出力制御することで系統混雑を回避し、非混雑系統の調整電源の上げ調整により、電力の瞬時同時同量を確保します。
- 本資料では現在検討を進めている再給電方式（一定の順序）の概要及び現在全国で導入されているノンファーム型接続との関係について説明します。
- なお、送電線の利用ルールは全電源を対象としたメリットオーダーを追求していく方針が示されており、将来的な対応（市場主導型への見直し）について、経済産業省の審議会（再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会）等をとおして引き続き検討を進めていきます。

※ 1 混雑：送電線や変圧器の過負荷が予見される状況

※ 2 メリットオーダー：運転コスト（燃料費、起動費等）の低い電源から順番に稼働することにより電源全体の運転コストを最小化すること。

# 1. 再給電方式の概要について（2022年1月25日当社ホームページでお知らせ済み）


- 基幹系統の平常時の混雑処理について、系統混雑時には電源の出力制御を行うことを前提としたノンファーム型接続が全国にて開始されています（2021.1.13に全国で申込受付開始）。
- ノンファーム型接続は、系統混雑時に後着者であるノンファーム型接続適用電源（以下、ノンファーム電源）が一律で出力制御されますが、ノンファーム電源には再エネが多く含まれることが予想され、再エネの電源価値を活用しきれない課題があることから、**ノンファーム型接続をした新規電源のみ出力制御を行うノンファーム制御（先着優先）**から、**先着・後着関係なくメリットオーダーに従い出力制御を行う再給電方式※に変更**することとなります。

※S+3Eや運用の容易さ、安定供給の視点も踏まえたメリットオーダーに従い、出力制御を実施。

## 2. 再給電方式の導入について

2021.2.5 第55回制度設計専門会合 資料3より抜粋

- 再エネの主力電源化を加速するため、基幹送電線の利用ルールを、再給電方式により「**ノンファーム+メリットオーダーに基づく出力制御**」に変更する。

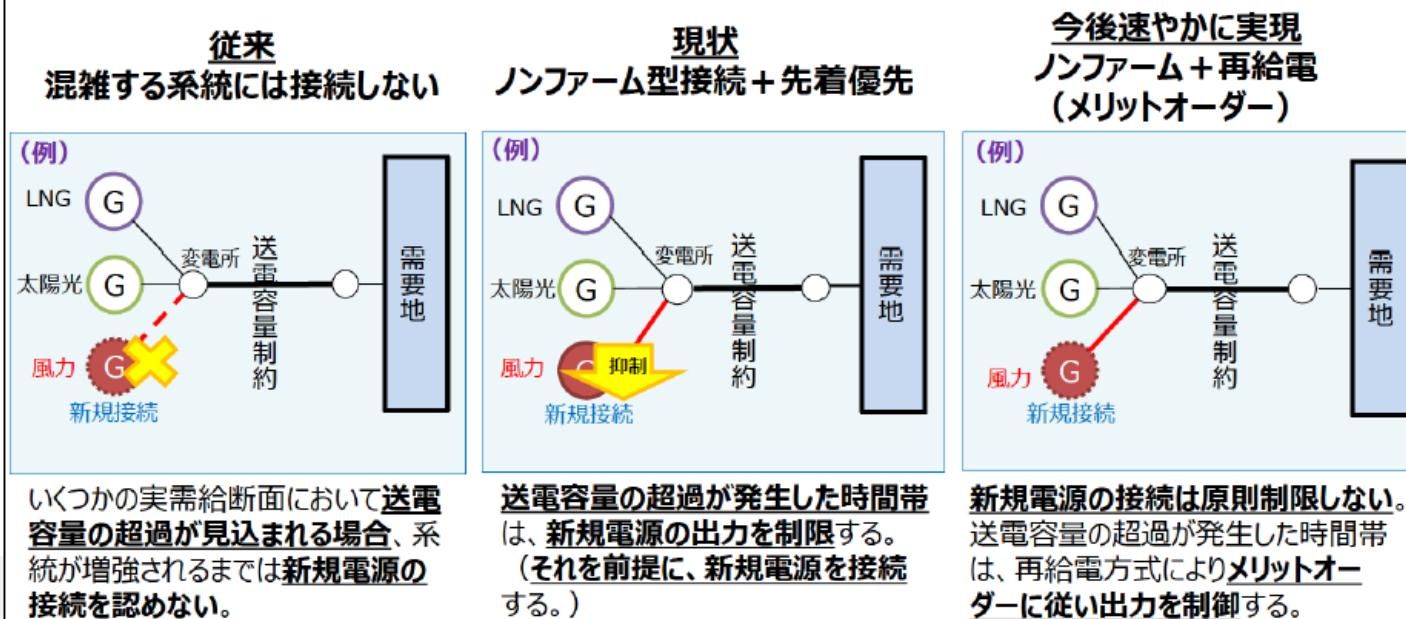

## 2. 再給電方式（調整電源の活用，一定の順序）の導入スケジュールについて

- 再給電方式については，早期に再エネの出力制御量を減らすことを目的に，まずは電源の制御環境（システム面・契約面）が整っている**調整電源※<sup>1</sup>を活用する再給電方式（調整電源の活用）を2022年12月末までに開始**します（2022年1月25日当社ホームページでお知らせ済み）。
- また，調整電源が接続していない系統での混雑や調整電源だけでは混雑が解消できない場合に備え，**調整電源以外の電源※<sup>2</sup>も含め一定の順序で出力制御する再給電方式（一定の順序）を2023年12月末までに開始**します。


※ 1 一般送配電事業者が調整力契約をしている電源

※ 2 抑制対象はP 8（7. 再給電（一定の順序）の出力制御対象について）参照

### 再給電方式実施に向けての進め方

第5回広域連系系統のマスタープラン及び系統利用ルールの在り方等に関する検討委員会 資料1 修正

- 送電線の利用ルールはメリットオーダーを追求していく方針。市場主導型（ゾーン制・ノードル制）は，システム開発等により一定の時間がかかるため，**早期に再エネの出力制御量を減らすため，メリットオーダーで調整電源を活用する再給電方式を，2022年中に開始予定。**  
※ローカル系統等の対策工事や非調整電源の制御が早期に必要な場合などには，2022年中より遅くなる可能性があることは留意が必要である。
- その上で，**調整力以外の電源を一定の順序で出力制御することを含む再給電方式**については，**混雑発生が見込まれる2023年中までに開始することを目指して検討を進める。**

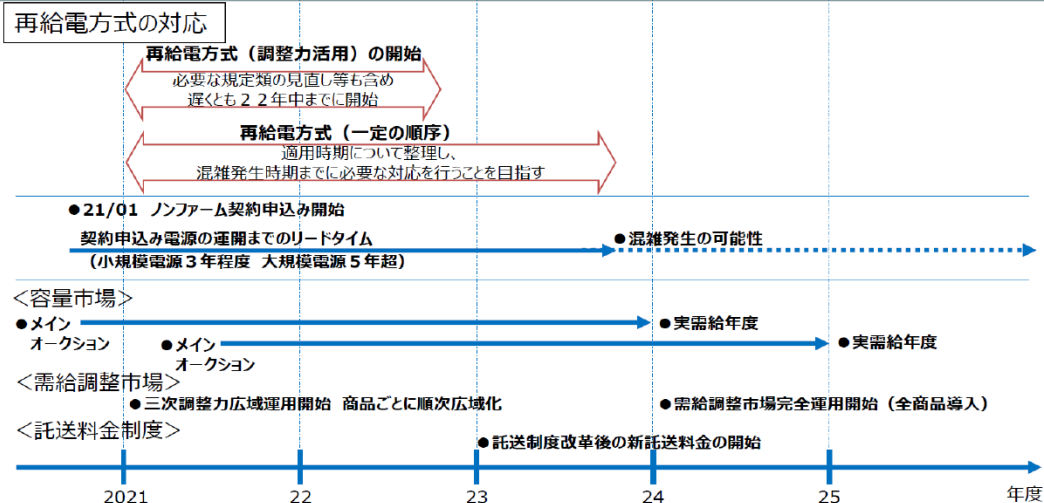

2021.11.30 第37回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資料2  
より抜粋

### 3. 再給電方式の適用系統について

- 再給電方式は、基幹系統の平常時の混雑処理方法であり、原則、基幹系統およびローカル系統（特別高圧）の電源の出力制御を行うことで混雑の解消を行います。
- また、接続する系統がローカル系統であっても基幹系統の混雑に影響する場合があります、その場合には、接続している系統に関わらず、出力制御が発生する可能性があります。

#### (参考) 適用系統・電源と制御対象・方法の整理

アクセス検討開始：2022年7月以降  
運用開始：2023年4月以降

|                 | 1. 基幹混雑(平常時) |                                      |                                                                                                       | 2. ローカル混雑(平常時)        |                       |       | 3. N-1電制(事故時)                                         |        |                                                       |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|                 | ①適用系統        | ②適用電源                                | ③制御対象                                                                                                 | ①適用系統                 | ②適用電源                 | ③制御対象 | ①適用系統                                                 | ②適用電源  | ③制御対象                                                 |
| 基幹系統<br>(上位2電圧) | 2021.1<br>↓  | 2022.4<br>全電源<br>↓                   | (調整電源活用)<br>2022.12<br>(一定の順序)<br>2023.12<br>↓<br>系統混雑の<br>対象の拡大が<br>見通し<br>など<br>対象の拡大が<br>見通し<br>など |                       |                       |       | 2022.6<br>↓<br>電制量が目安を超える場合や<br>ループ系統で制御が困難な<br>場合は除く |        | 2023.4<br>↓<br>電制量が目安を超える場合や<br>ループ系統で制御が困難な<br>場合は除く |
| ローカル系統          |              | 2021.1<br>↓<br>空き容量の無い系統<br>に接続される電源 |                                                                                                       | 2022年度末頃<br>検討予定<br>↓ | 2022年度末頃<br>検討予定<br>↓ |       |                                                       |        |                                                       |
| 配電系統<br>(高圧)    |              |                                      |                                                                                                       |                       |                       |       |                                                       |        |                                                       |
| 配電系統<br>(低圧)    |              |                                      |                                                                                                       |                       |                       |       |                                                       |        |                                                       |
|                 |              | 10kW未満                               |                                                                                                       |                       | 10kW未満                |       |                                                       | 10kW未満 |                                                       |
| ④制御方法           | 再給電方式        |                                      |                                                                                                       | 検討予定                  |                       |       | N-1電制                                                 |        |                                                       |

※平常時の配電混雑においては、当面、分散型エネルギーリソースを活用したNEDOプロジェクトにおいて必要となる要素技術等の開発・検証を進める。

①適用系統：ノンファーム型接続またはN-1電制の考え方をどの送変電設備に適用するか

②適用電源：ノンファーム型接続の考え方をどの電源に適用するか


③制御対象：利用（出力制御）の考え方をどの電源に適用するか

④制御方法：平常時及び事故時において系統容量を超過した場合に電源をどのように出力制御するか

(出所) 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク  
小委員会（第41回）（2022年4月）資料1

Copyright 34

2022.7.13 第43回  
再エネ大量導入小委 資料2より抜粋


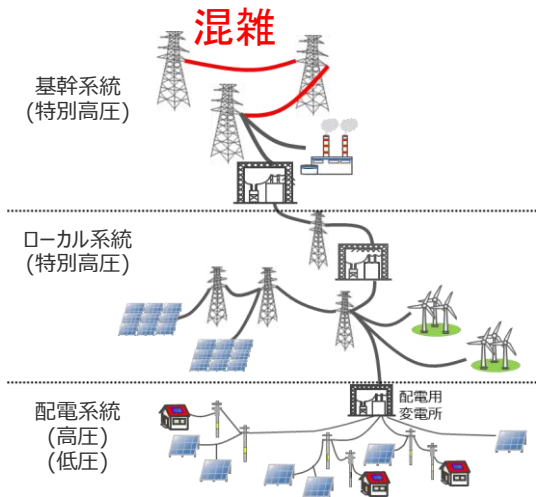


## 4. 再給電方式（一定の順序）の運用方法について

- 再給電方式（一定の順序）では，原則，ゲートクローズ※後の実需給断面で，一般送配電事業者が，基幹系統の混雑系統において調整電源及び調整電源以外の電源も含め一定の順序により出力制御することで混雑を解消し，出力制御に伴い不足した電力を非混雑系統の調整電源をメリットオーダーに従い上げ調整することで電力の同時同量を確保します。
- 一般送配電事業者が一定の順序による出力制御にて混雑を解消させるため，ノンファーム電源の一律制御のように系統混雑の状況に応じて発電契約者が発電計画を変更する必要はありません。

再給電方式（一定の順序）のイメージ

※ ゲートクローズ：発電事業者および小売り電気事業者による需給計画の提出締切（実需給1時間前）

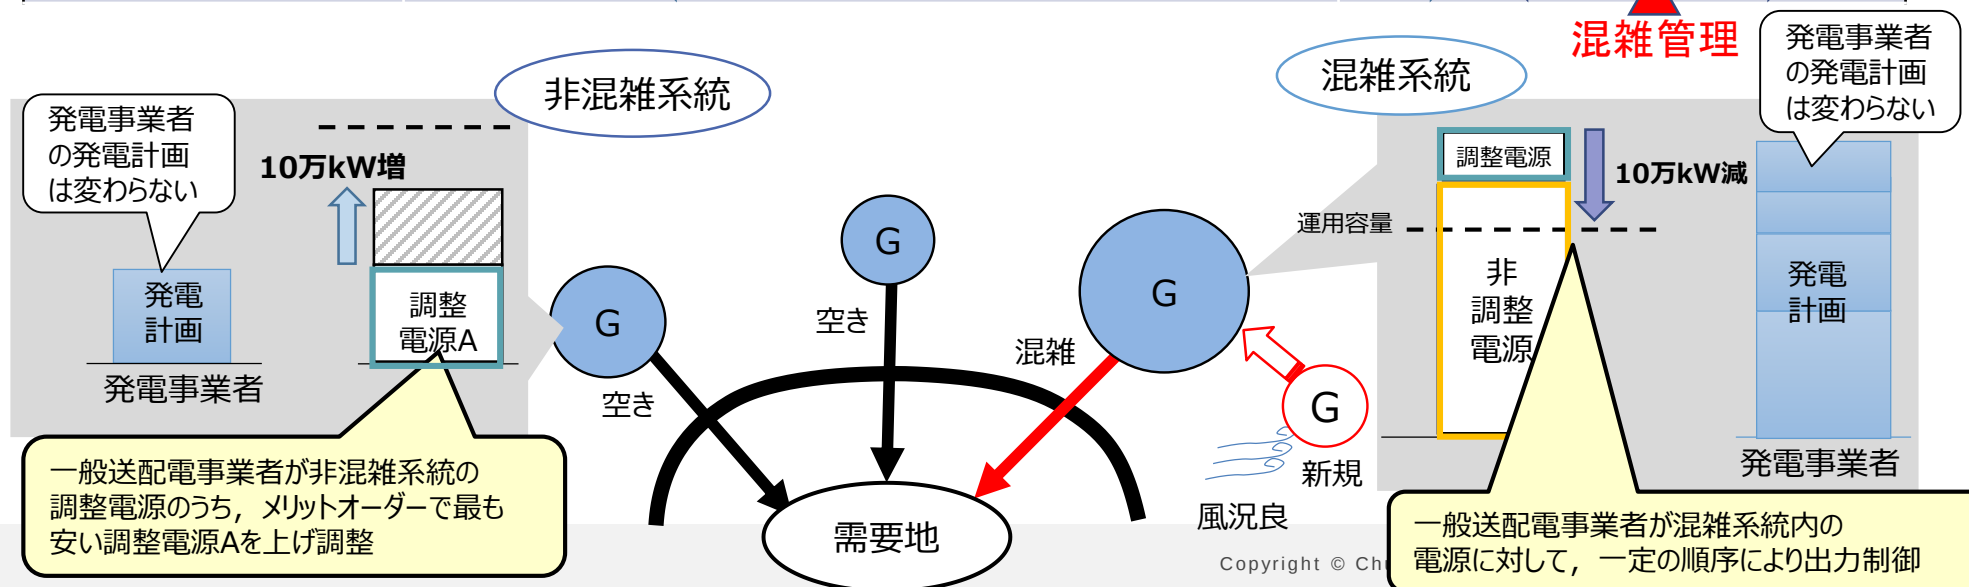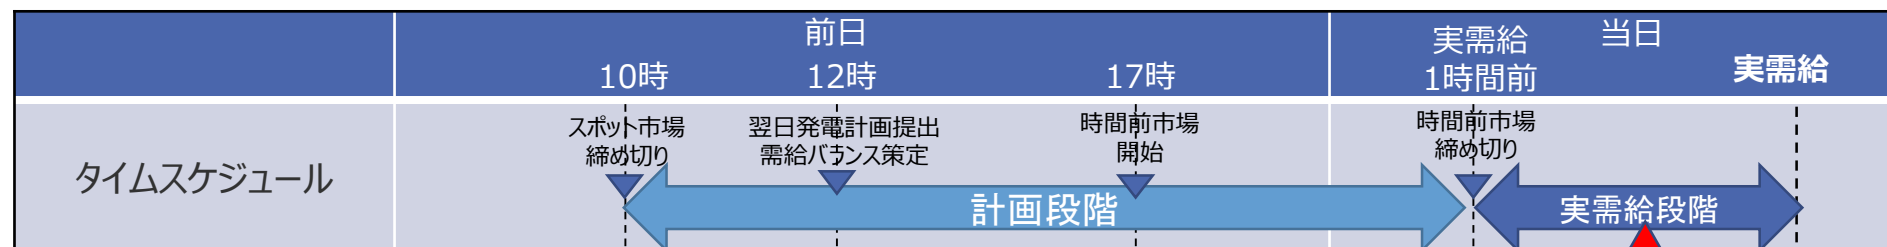

## 5. 再給電方式（一定の順序）とノンファーム型接続との関係について



- ノンファーム型接続は、系統混雑時の出力制御を前提に系統増強なしで系統接続を行うという接続面の考え方であり、再給電方式はその接続面の考え方を前提とした、運用面（混雑処理）の考え方です。
- 今回の再給電方式（一定の順序）については、系統混雑時には一般送配電事業者が調整電源および非調整電源を出力制御するもので、混雑処理の考え方を先着優先からメリットオーダーに変更するものであり、接続面の考え方であるノンファーム型接続は引き続き継続します。
- このため、混雑する基幹系統や基幹系統の混雑に影響を与えるローカル系統などに連系申込を希望される場合には、従来と同様にノンファーム型接続の同意書を提出していただくことが必要になります。
- この変更に伴い、**既にノンファーム型接続の同意書を提出された発電事業者さままたは発電契約者さまにおかれましては、同意書の再提出等の手続きは不要です。**
- また、需給バランス維持のための出力制御に対しては、再給電方式（一定の順序）の開始は影響しません。



## 6. 再給電方式（一定の順序）の出力制御順および出力制御方法について

- 再給電方式（一定の順序）については、再給電方式（調整電源の活用）の対象となる電源（調整電源）に加え、調整電源以外の電源も出力制御対象となります。
- 再給電方式（一定の順序）では、調整電源と電源Ⅲを活用しても混雑が解消できない場合については、ノンファーム型接続の再エネ電源を出力制御することとなります。（ファーム型の再エネ電源は原則、出力制御の対象外※1です。）
- また、その出力制御順は需給バランス維持のための出力制御ルール同様バイオマス電源（専焼，地域資源（出力制御困難なものを除く））を制御した上で、自然変動電源（太陽光・風力）を出力制御することとなります。

| 出力制御順                                             | 出力制御方法   |
|---------------------------------------------------|----------|
| ① 調整電源の出力制御                                       | メルिटオーダー |
| ② ノンファーム型接続の一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない電源の出力制御       | 一律       |
| ③ ファーム型接続の一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない電源の出力制御         | メルिटオーダー |
| ④ ノンファーム型接続のバイオマス電源（専焼，地域資源（出力制御困難なものを除く））の出力制御   | 一律       |
| ⑤ ノンファーム型接続の自然変動電源（太陽光，風力）の出力制御                   | 一律       |
| ⑥ ノンファーム型接続の地域資源バイオマス電源（出力制御困難なもの）及び長期固定電源※2の出力制御 | 一律       |

※1 ファーム型接続の調整電源や一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない火力発電等及びノンファーム型接続の電源を全て出力制御しても混雑が解消されない場合を除く

※2 長期固定電源：水力，原子力，地熱

## 7. 再給電方式（一定の順序）の出力制御対象について

○ 制御対象については、2023年の開始時においては特別高圧の電圧階級で接続される電源が原則該当します。

- 電力系統は、送電系統（特別高圧）と配電系統（高圧、低圧）に大別され、特別高圧は基幹系統とローカル系統に分けられる。再給電方式（一定の順序）においては、基幹系統で混雑が発生した場合に、一定の順序に基づき出力制御される。
- 現行の中給システム<sup>\*1</sup>においては、配電系統のシステムとデータ連携がされていないことを鑑みて、**再給電方式（一定の順序）において、配電系統に接続される電源を出力制御対象とする場合にはシステム対応に膨大な時間と費用を要することが考えられる。**

<sup>\*1</sup> エリアによっては、特別高圧に接続される電源とデータ連携できない場合も一部存在する。

- 2023年中に再給電方式（一定の順序）を開始できるようにするため、**2023年の開始時においては、中給システムでデータ連携している基幹系統、ローカル系統に接続される電源を原則、出力制御対象**とし、系統混雑の頻度や量の見通しなどに変化があれば、改めて出力制御対象の拡大を検討することとしてはどうか。

2021.11.30 第37回  
再エネ大量導入小委  
資料2より抜粋

＜電源種ごとの連系電圧のイメージ＞

|      | 電圧階級                                    | 連系電圧                              | 接続される電源の規模     | 接続電源                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 送電系統 | 基幹系統※<br>特別高圧<br>(7000V～)<br>ローカル<br>系統 | 50万, 27.5万, 22万V<br>18.7万, 13.2万V | 50万kW超         | <div>原子力</div> <div>火力</div> <div>洋上風力</div> <div>水力</div> <div>陸上風力</div> <div>地熱</div> <div>バイオマス</div> <div>太陽光</div> |
|      |                                         | 15.4万, 11万, 10万V                  | 5万kW～100万kW程度  |                                                                                                                          |
|      |                                         | 7.7万, 6.6万V                       | 2,000kW～5万kW程度 |                                                                                                                          |
|      |                                         | 3.3万, 2.2万V                       | 2,000kW～1万kW程度 |                                                                                                                          |
| 配電系統 | 高圧 (600V～<br>7,000V以下)                  | 6600V                             | 50kW～2,000kW未満 | <div>電源種ごとに適地<br/>が異なるため、配電<br/>では同種の電源が<br/>集中しやすい傾向</div>                                                              |
|      | 低圧 (600V以下)                             | 200, 100V                         | 50kW未満         |                                                                                                                          |

（出所）第1回 地内系統の混雑管理に関する勉強会 資料1（2020年7月27日）

※各エリア上位2電圧（沖縄のみ1電圧（13.2万V）、北海道は50万Vなし（27.5万、18.7万））31

## 8. 受電地点ごとの発電計画値の提出について

- 現在、発電契約者さまから提出頂く発電計画については、下表（2）のとおり、G1～G4の計画の合計値をG1に記載したとしても、BG単位での合計値が正しければインバランス料金の精算上は問題ないとしています。
- 一方、再給電方式（一定の順序）においては、個別の電源で出力制御（下げ指令）することから、合計値のみを記載した発電計画値の場合、インバランス料金を正しく精算することができません。
- このため、下表（1）の 패턴のように発電契約者さまから個別（G1～G4の受電地点毎）の発電計画値を広域機関に提出していただく必要があります。
- また、再給電方式による出力制御（下げ指令）に対して逆応動となった場合は、その応動量をインバランスとして扱いますが、過応動となった場合は出力制御された全量を再給電方式（一定の順序）による精算対象とします。

### <発電BG①の精算内容のイメージ>


（1）適切な事例：受電地点単位で発電計画を提出した場合

|               | 発電BG① | G1   | G2   | G3          | G4  |
|---------------|-------|------|------|-------------|-----|
| ①発電計画 [kWh]   | 550   | 100  | 100  | 200         | 150 |
| ②発電実績 [kWh]   | 410   | 50   | 0    | 220         | 140 |
| 差分(②-①) [kWh] | ▲140  | ▲50  | ▲100 | +20         | ▲10 |
| 精算単価 [円/kWh]  | —     | 10   | 11   | インバランス単価    |     |
| 精算合計 [円]      | —     | 1600 |      | 10×インバランス単価 |     |

（2）不適切な事例：BG単位で発電計画を提出した場合（G1に発電計画合計値を記載）

|               | 発電BG① | G1   | G2 | G3           | G4   |
|---------------|-------|------|----|--------------|------|
| ①発電計画 [kWh]   | 550   | 550  | 0  | 0            | 0    |
| ②発電実績 [kWh]   | 410   | 50   | 0  | 220          | 140  |
| 差分(②-①) [kWh] | ▲140  | ▲500 | 0  | +220         | +140 |
| 精算単価 [円/kWh]  | —     | 10   | 11 | インバランス単価     |      |
| 精算合計 [円]      | —     | 5000 |    | 360×インバランス単価 |      |

2022.4.26 第41回  
再エネ大量導入小委 資料1より抜粋し一部修正

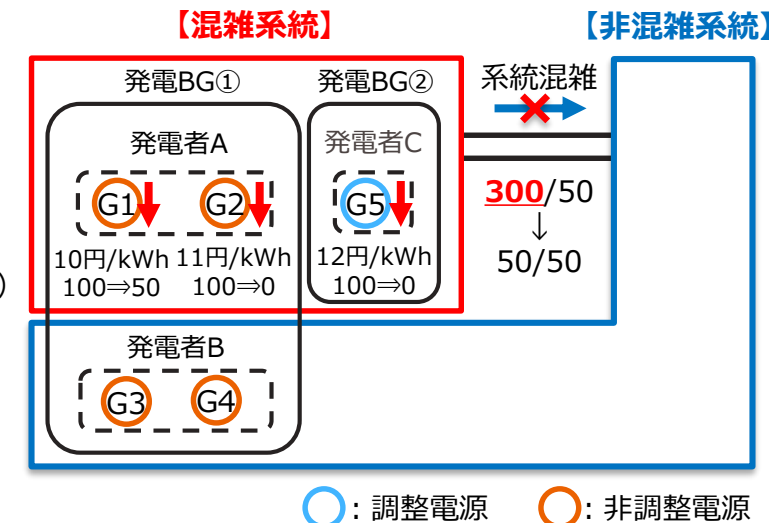

## 9. 再給電方式（一定の順序）による出力制御における下げ調整の kWh 価格および精算について

- ファーム型接続の一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない電源Ⅲの火力発電等は、需給調整市場ガイドラインで示されている以下の式を準用した下げ調整の kWh 価格の登録が必要となりますので、当社から別途個別に、下げ調整の kWh 価格を確認いたします。

（調整電源については、下げ調整力契約にて下げ調整単価を登録済みであるため不要です）

下げ調整の kWh 価格  $\geq$  当該電源等の限界費用 - 一定額

一定額 = 当該電源等の固定費回収のための合理的な額

（当年度分の固定費回収が済んだ電源等については、一定額 = 限界費用  $\times$  10% 程度）

- ノンファーム型接続の電源（調整電源以外の電源）については、**精算単価としてスポット市場価格を基本**といたします。
- 出力制御時は、出力制御量と出力制御時の精算単価に基づき精算いたします。

2022.7.13 第43回  
再エネ大量導入小委 資料2より抜粋

### <出力制御時の精算単価・出力制御方法>

| 電源種別                  | ファーム型接続                | ノンファーム型接続               | 出力制御                       |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 電源Ⅰ・Ⅱ                 | 調整単価<br>(限界費用ベース)      | 調整単価<br>(限界費用ベース)       | 価格順                        |
| 電源Ⅲ                   | 給電指令時補給単価<br>(限界費用ベース) | 給電指令時補給単価<br>(スポット市場価格) | ノンファーム（プロラタ）<br>⇒ファーム（価格順） |
| バイオマス、太陽光・<br>風力、長期固定 | (原則、出力制御なし)            | 給電指令時補給単価<br>(スポット市場価格) | ノンファーム（プロラタ）               |

- ノンファーム型接続の電源（調整電源以外の電源）は，出力制御をプロラタ方式で実施することを基本とします。
- プロラタとは，比例按分の意味であり，混雑地域内のノンファーム型接続の電源の発電計画の比で必要な抑制量を配分し，算出された抑制量を加味した発電量で運転していただきます。

【ノンファーム型接続の電源Ⅲで6.8MWhの抑制が必要となった場合】

合計発電計画量



$$10 + 8 + 5 + 6 + 5 = 34(\text{MWh})$$

抑制割合

$$6.8 \div 34 = 20(\%)$$

電源Aの抑制量

$$10 \times 20(\%) = 2(\text{MWh})$$

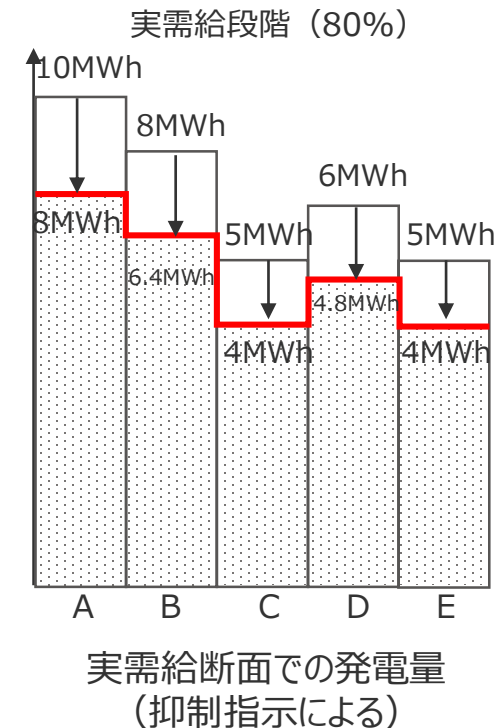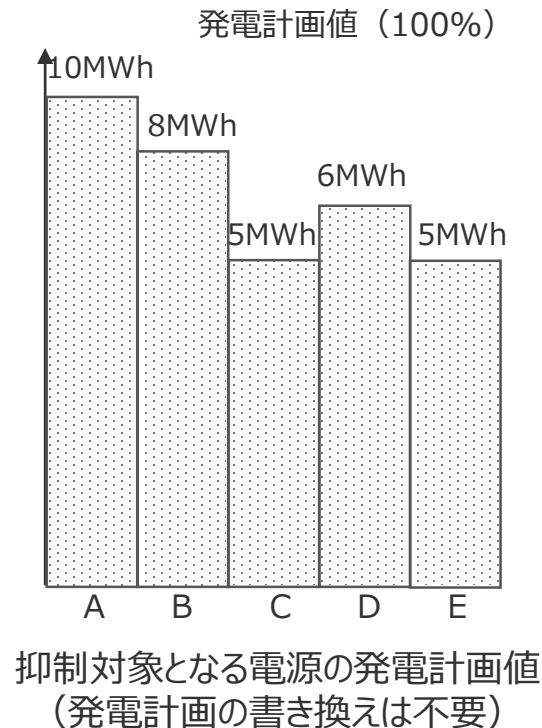

## 10. 再エネの出力制御見通しの事前公表について

- 系統制約によって再エネの出力制御が発生する可能性がある場合には、事前に当社のホームページ上にて出力制御の見通し及び出力制御指示を公表いたします。

### 論点② 再エネの出力制御見通し・制御時の確認

- 2022年4月26日の本小委員会で、系統制約による再エネの出力制御（混雑処理）が発生する可能性がある場合、需給制約時と同様に出力制御の見通し及び出力制御指示を公表することと整理した。
- 再給電方式に基づく出力制御が適切に実施されたかについては、事後的に確認することを基本としつつ、その必要性を含めて今後検討することとしてはどうか。
- 出力制御見通しで公表する項目や、制御時の確認における必要性及びその具体的な方法については、系統制約固有の特徴も踏まえつつ、系統WGで検討することとしてはどうか。

2022.7.13 第43回  
再エネ大量導入小委  
資料より抜粋

#### <再エネ出力制御指示に関する報告（九州電力送配電の例）>

| 通し番号 <sup>(注1)</sup>      |                                  | 1                        | 2                         | 3                        | 4                         | 5                        | 6                        | 7                         |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 出力<br>制御<br>内容            | 発 信 日                            | 03/31(木)16時頃<br>(前日指示)   | 04/01(金) 実績<br>(速報)       | 04/01(金)16時頃<br>(前日指示)   | 04/02(土) 実績<br>(速報)       | 04/02(土)16時頃<br>(前日指示)   | 04/03(日) 実績<br>(速報)      | 04/03(日)16時頃<br>(前日指示)    |
|                           | 再エネ<br>出力制御期間                    | 04/01(金)<br>8時00分～16時00分 | 04/01(金)<br>10時30分～14時30分 | 04/02(土)<br>8時00分～16時00分 | 04/02(土)<br>10時30分～14時30分 | 04/03(日)<br>8時00分～16時00分 | 04/03(日)<br>8時00分～16時00分 | 04/04(月)<br>11時00分～14時30分 |
|                           | 最大余剰電力<br>発生時刻                   | 12時30分<br>\$             | 12時30分<br>\$              | 12時30分<br>\$             | 12時30分<br>\$              | 13時00分<br>\$             | 13時00分<br>\$             | 12時30分<br>\$              |
|                           |                                  | 13時00分                   | 13時00分                    | 13時00分                   | 13時00分                    | 13時30分                   | 13時00分                   | 13時00分                    |
|                           | 再エネ出力制御量                         | 0 % ~ 176                | 110                       | 0 % ~ 283                | 130                       | 33 % ~ 263               | 222                      | 0 % ~ 195                 |
| 予想<br>需給<br>状況<br>(注3)    | エリア需要 <sup>(注2)</sup> ①          | 875                      | 854                       | 782                      | 799                       | 738                      | 736                      | 835                       |
|                           | 大容量蓄電池の充電・放電運転 <sup>(注3)</sup> ② | 224                      | 193                       | 224                      | 121                       | 224                      | 215                      | 224                       |
|                           | 域外送電 <sup>(注4)</sup> ③           | 239                      | 239                       | 188                      | 185                       | 190                      | 187                      | 239                       |
|                           | 小 計                              | 1,338                    | 1,286                     | 1,194                    | 1,105                     | 1,152                    | 1,138                    | 1,298                     |
|                           | 供給力 <sup>(注5)</sup> ④            | 1,514                    | 1,396                     | 1,477                    | 1,235                     | 1,415                    | 1,360                    | 1,426                     |
|                           | (再送)再エネ出力                        | (925)                    | (832)                     | (979)                    | (731)                     | (922)                    | (873)                    | (972)                     |
| 再エネ出力制御必要量<br>(⑤=①+②+③-④) |                                  | 176                      | 110                       | 283                      | 130                       | 263                      | 222                      | 195                       |

2021.11.30 第37回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資料2より抜粋

## 電力ネットワークの次世代化に向けたロードマップ



## 6-1. まとめ (混雑管理の実施に向けた道筋)

41

- 再給電方式、ゾーン制、ノードル制という3つの手法について、どのような選択肢となるか実現までの時間軸を整理。





中部電力パワーグリッド